

Etablissement : **PISCINE SYNDICAT COPRO. DES COTEAUX - GRAND BASSIN INTERIEUR COPRO LES COTEAUX**

## RESULTATS DE L'ANNEE 2017

Paramètres bactériologiques	Exigences de qualité	15/05/17	07/06/17	20/07/17	08/08/17	29/09/17	10/10/17	13/11/17	08/12/17
Bact. aérobies revivifiables (n/mL)	≤100	1	0	0	0	0	0	0	1
Coliformes totaux (n/100mL)	≤ 10	0	0	0	0	0	0	0	0
Eschérichia coli (n/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Staphylocoques pathogènes (n/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Paramètres physico-chimiques	Exigences de qualité	Valeurs guides	15/05/17	07/06/17	20/07/17	08/08/17	29/09/17	10/10/17	13/11/17	08/12/17
Acide isocyanurique (mg/L)	≤ 75		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1,00	0,00
Chlore combiné (mg/LCl <sub>2</sub> )	≤ 0,6		0,40	0,32	0,56	0,50	0,40	0,34	0,60	0,34
Chlore libre actif (mg/LCl <sub>2</sub> )	0,4 ≤ - ≤ 1,4		0,99	1,19	0,46	1,13	1,21	1,05	1,18	1,09
Chlorures (mg/L)		≤200	41,70	63,00	116,00	156,00	154,00	154,00	165,00	159,00
pH (unité pH)	6,9 ≤ - ≤ 7,7		7,00	7,00	7,30	7,20	7,10	7,10	7,30	7,20
Température de l'eau (°C)			28,90	28,80	27,40	28,70	28,70	28,80	28,70	28,60

## BILAN DE L'ANNEE 2017

Bilan bactériologique	Pourcentage de conformité	Maximum
Eschérichia coli	100,0 %	0
Staphylocoques pathogènes	100,0 %	0
Coliformes totaux	100,0 %	0
Bact. aérobies revivifiables	100,0 %	1

Exigences de qualité
90% des contrôles bactériologiques doivent présenter une eau indemne de germe pathogène.

**Pourcentage de contrôles bactériologiques conformes :** **100,0 %**

**Pourcentage de contrôles bactériologiques conformes pour les germes pathogènes :** **100,0 %**

Bilan physico-chimique	Pourcentage de conformité	Moyenne	Maximum	Minimum
pH	100,0 %	7,15	7,30	7,00
Chlore libre actif	100,0 %	1,04	1,21	0,46
Chlore combiné	100,0 %	0,43	0,60	0,32
Acide isocyanurique	100,0 %	0,14	1,00	0,00

Exigences de qualité
L'eau d'un bassin doit être désinfectée et désinfectante à tout moment et en tout point du bassin.

**Pourcentage de contrôles physico-chimiques conformes :** **100,0 %**

**Pourcentage de contrôles physico-chimiques conformes pour les indicateurs de la désinfection :** **100,0 %**

**Nombre de prélèvements présentant un dépassement physico-chimique :** **0**

## CONCLUSIONS

**La qualité bactériologique est conforme aux normes en vigueur.**





**La qualité physico-chimique est conforme aux normes en vigueur.**

# BILAN DU CONTRÔLE SANITAIRE DES PISCINES

Etablissement : **PISCINE SYNDICAT COPRO. DES COTEAUX - GRAND BASSIN INTERIEUR COPRO LES COTEAUX**

## RESULTATS DE L'ANNEE 2017

Il a été réalisé 8 contrôles de l'eau du bassin.

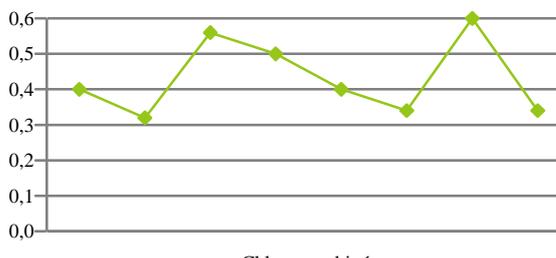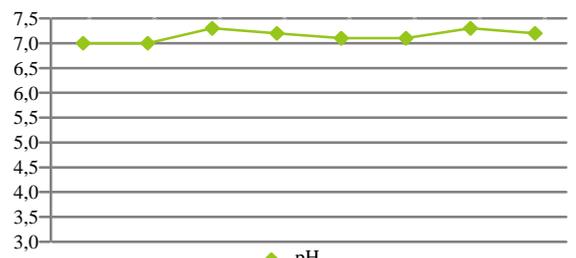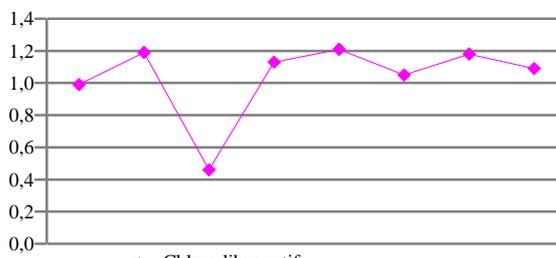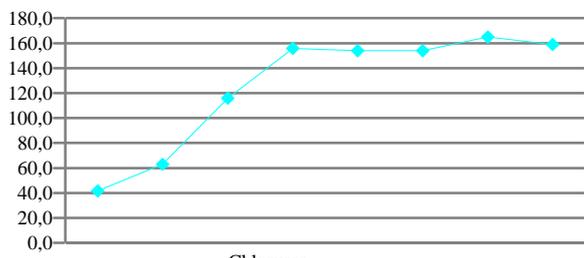

## BILAN DE L'ANNEE 2017

Bilan bactériologique	Pourcentage de conformité	Maximum	Nb non-conformes	Limite de qualité
Eschérichia coli	100,0 %	0	0	0
Staphylocoques pathogènes	100,0 %	0	0	0
Coliformes totaux	100,0 %	0	0	10
Bact. aérobies revivifiables	100,0 %	1	0	100
Pseudomonas aeruginosa	100,0 %	0	0	0

**Exigences de qualité**

90% des contrôles bactériologiques doivent présenter une eau indemne de germe pathogène.

<b>Pourcentage de contrôles bactériologiques conformes :</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Pourcentage de contrôles bactériologiques conformes pour les germes pathogènes :</b>	<b>100,0 %</b>

Bilan physico-chimique	Pourcentage de conformité	Moyenne	Maximum	Minimum	Nb non-conformes	Limite de qualité
pH	100,0 %	7,15	7,30	7,00	0	6,9 ≤ - ≤ 7,7
Chlore libre actif	100,0 %	1,04	1,21	0,46	0	0,4 ≤ - ≤ 1,4
Chlore combiné	100,0 %	0,43	0,60	0,32	0	≤ 0,6
Acide isocyanurique	100,0 %	0,14	1,00	0,00	0	≤ 75

**Exigences de qualité**

L'eau d'un bassin doit être désinfectée et désinfectante à tout moment et en tout point du bassin.

<b>Pourcentage de contrôles physico-chimiques conformes :</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Pourcentage de contrôles physico-chimiques conformes pour les indicateurs de la désinfection :</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Nombre de prélèvements présentant un dépassement physico-chimique :</b>	<b>0</b>

## CONCLUSIONS

**La qualité bactériologique est conforme aux normes en vigueur.**

**La qualité physico-chimique est conforme aux normes en vigueur.**